


香川電力株式会社 2019年度電源構成
(2019年4月1日～2020年3月31日の調達電力量実績値)

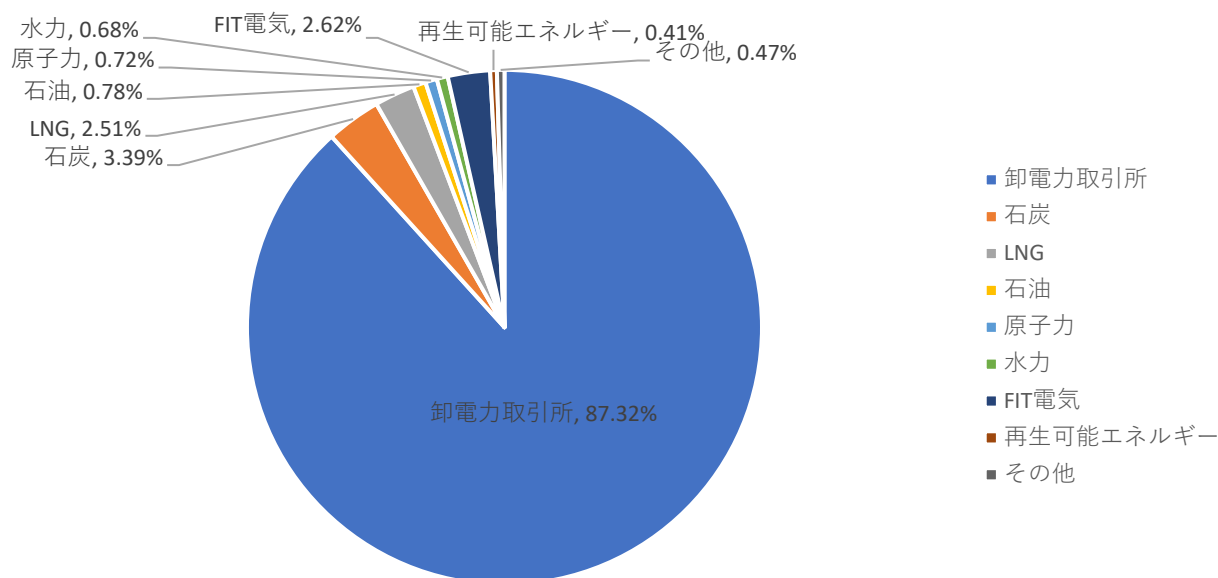

2019年度CO2排出係数

■基礎排出係数 0.000521 (t-CO2/kWh)

■調整後排出係数

メニューA (グリーン100) 0.000000(t-CO2/kWh)

標準メニュー 0.000539(t-CO2/kWh)

※端数処理 (四捨五入) の関係上、構成比の合計が100%にならない場合がございます。

※メニューAは、非化石証書を活用した実質再エネ100%の電気を提供するメニューです。

※「卸電力取引所」からの調達分には、水力・火力・原子力・FIT電気・再生可能エネルギーなどが含まれます。

※「火力」には石炭・ガス・石油によって発電された電気を含みます。

※他社から調達した電気については、以下の方法により電源構成を仕分けています。

①旧一般電気業者の発電部門の不特定の発電所から継続的に卸売を受けている電気 (常時バックアップ) については、同社の2019年度電源構成に基づき仕分けています。

②他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。

※「再生可能エネルギー」には太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱の内、FIT電気を除きます。

※「その他」に仕分けられた電気は下記の通りです。

①各電力管内の一般送配電事業者よりインバランス補給により供給を受ける電気の内、電源が特定できないものです。

②他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものが含まれます。

※当社は再エネ指定の非化石証書の使用により、各メニューの調整後排出係数および、実質的に、再生可能エネルギー電気の調達を実現しております。